
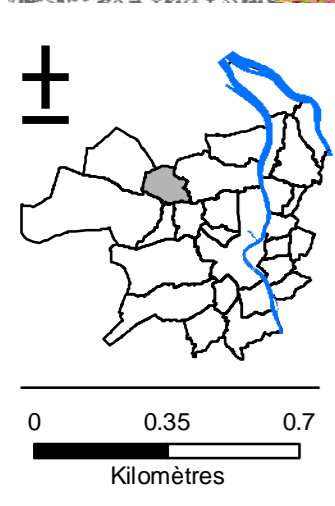


# Carte de synthèse de l'aptitude à l'infiltration sur le territoire de la CUB : commune de Le Taillan-Médoc

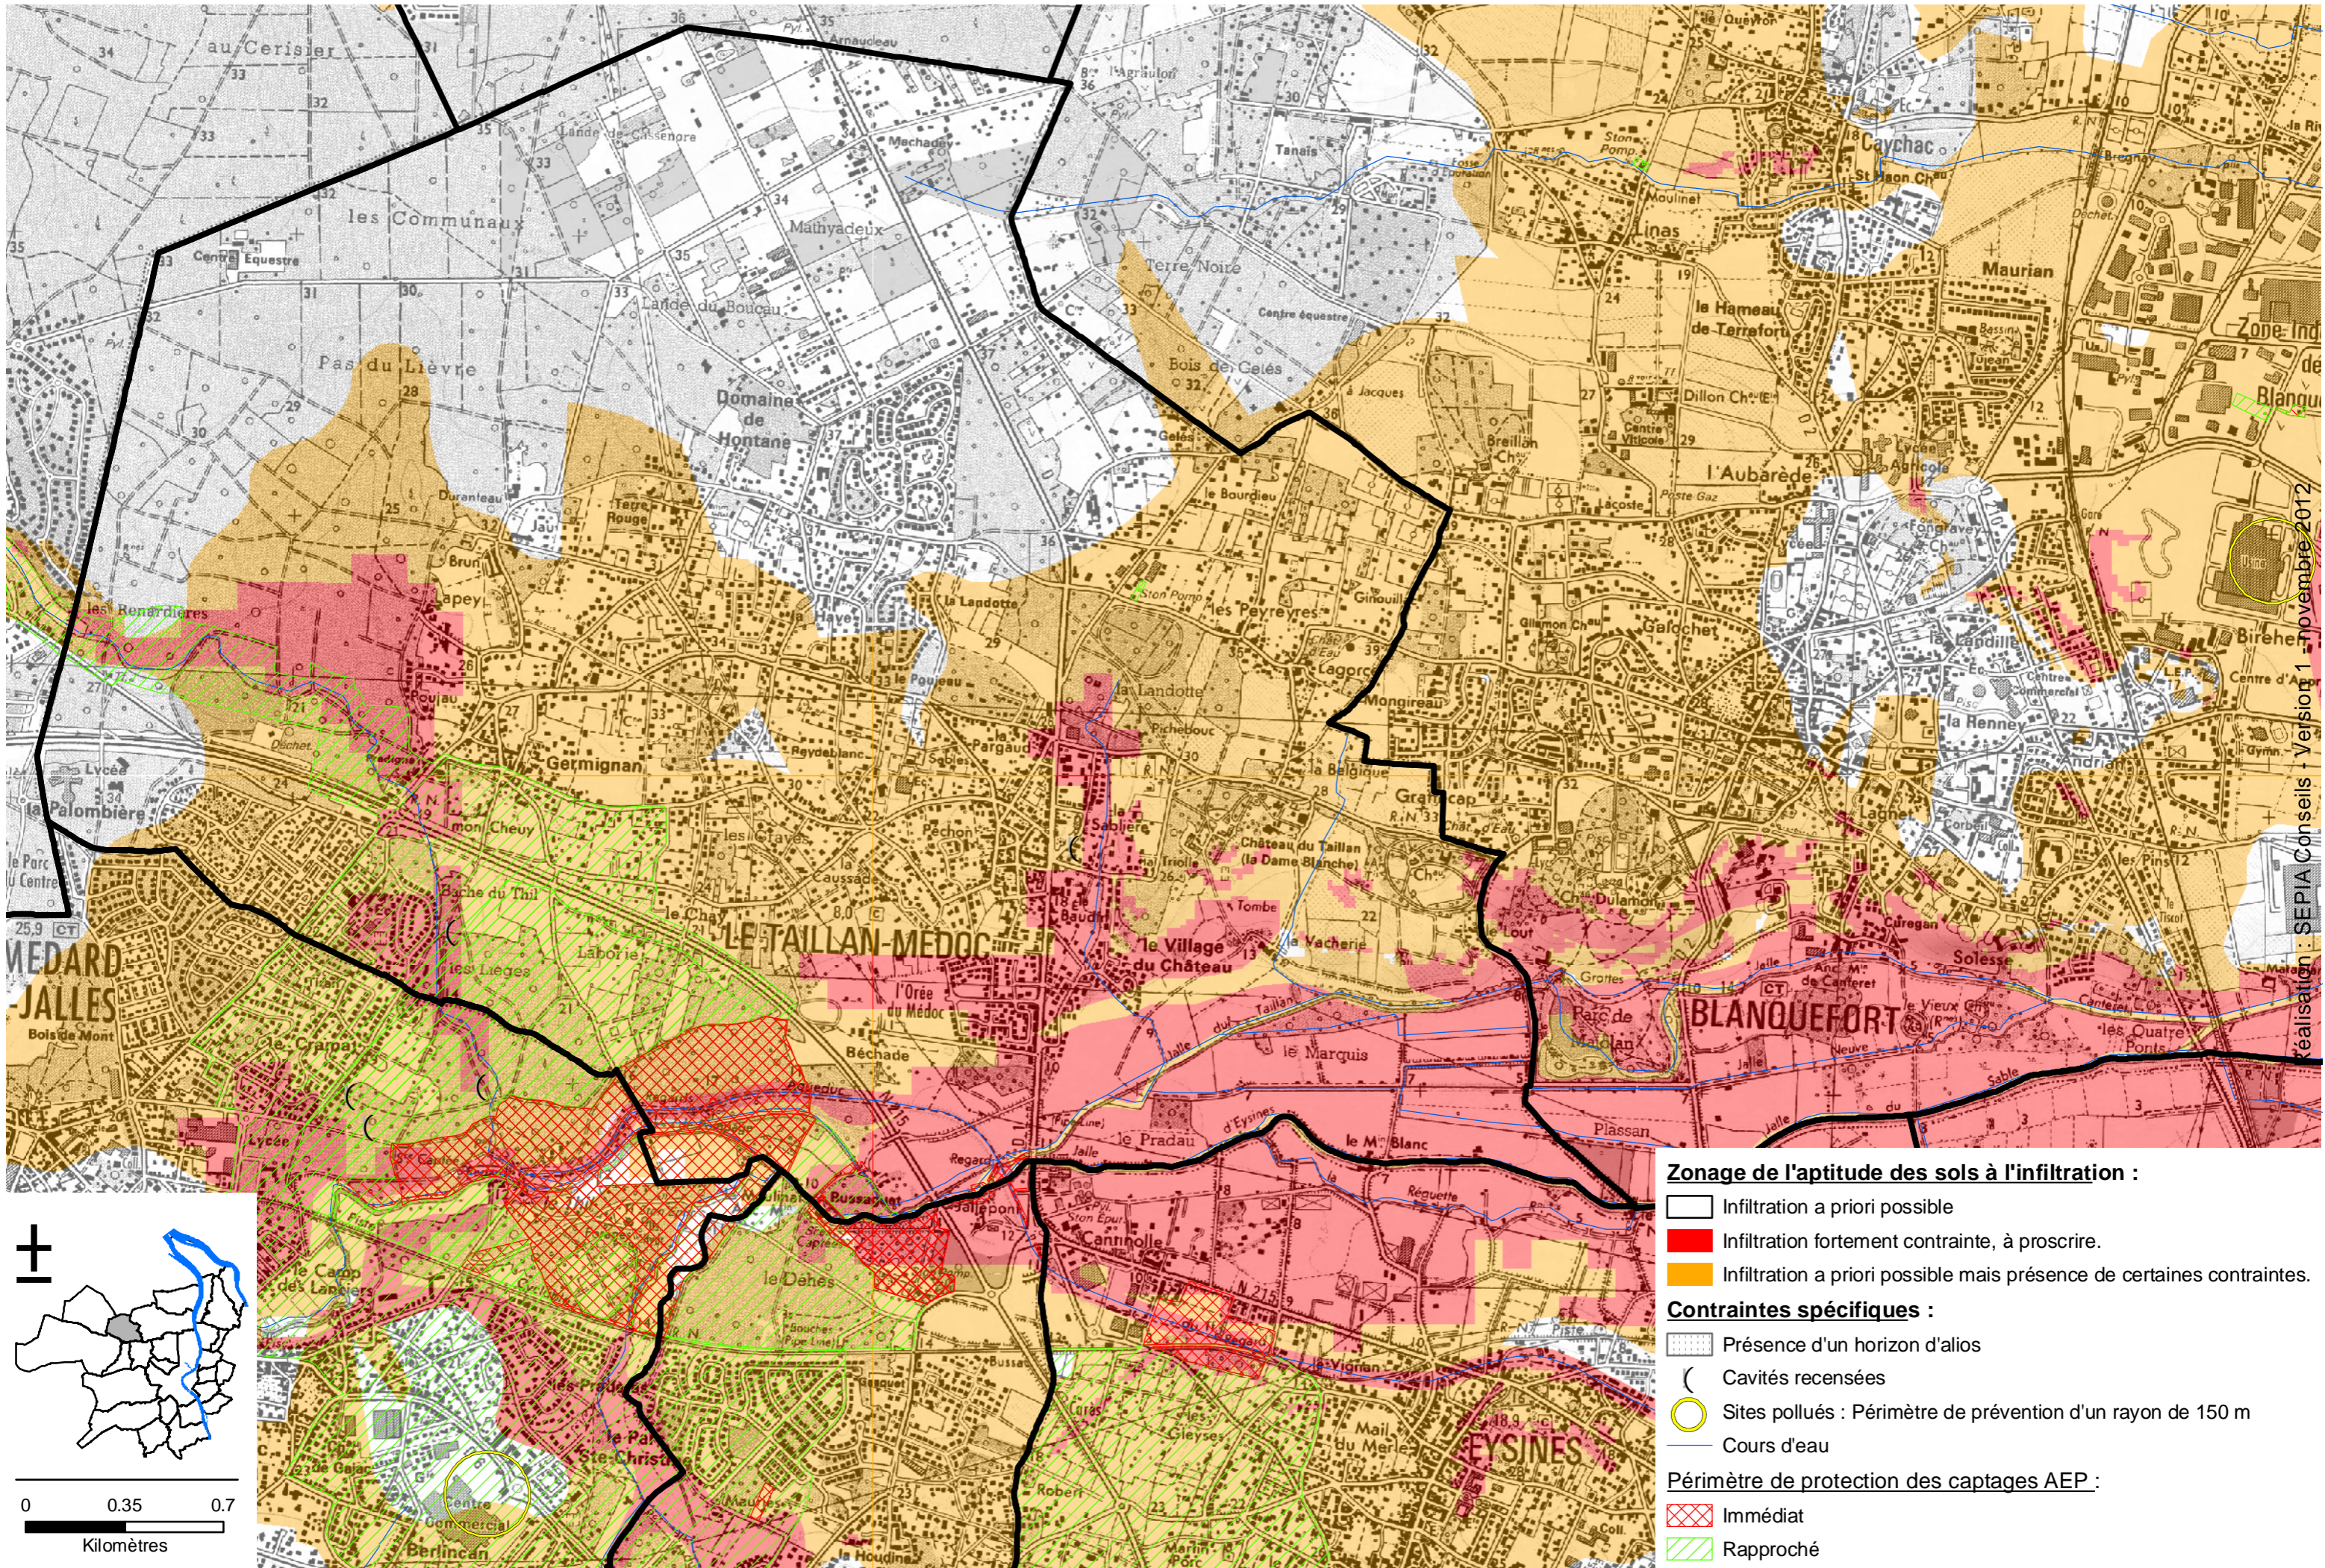

**Zonage de l'aptitude des sols à l'infiltration :**

- Infiltration a priori possible
- Infiltration fortement contrainte, à proscrire.
- Infiltration a priori possible mais présence de certaines contraintes.

**Contraintes spécifiques :**

- Présence d'un horizon d'aliés
- Cavités recensées
- Sites pollués : Périmètre de prévention d'un rayon de 150 m
- Cours d'eau

**Périmètre de protection des captages AEP :**

- Immédiat
- Rapproché

Réalisation : SEPIA Conseils - Version 1 - novembre 2012